Apilador de Alta Capacidad Mejorado (EHCS) Instrucciones sobre el funcionamiento del ventilador

Ubicación del interruptor del ventilador de enfriamiento del apilador de alta capacidad mejorado (EHCS)

Se ha instalado un ventilador de enfriamiento en su EHCS, con un interruptor de encendido/apagado. La figura 1 muestra la ubicación del interruptor de potencia del ventilador.

1. El ventilador de enfriamiento sólo debe estar encendido (ON) cuando se utiliza papel cuché con peso de 210g/m^2 o mayor.
2. Para papel cuché de peso menor de 210g/m^2 y papeles sin recubrir el ventilador debe estar apagado con el interruptor en posición OFF.

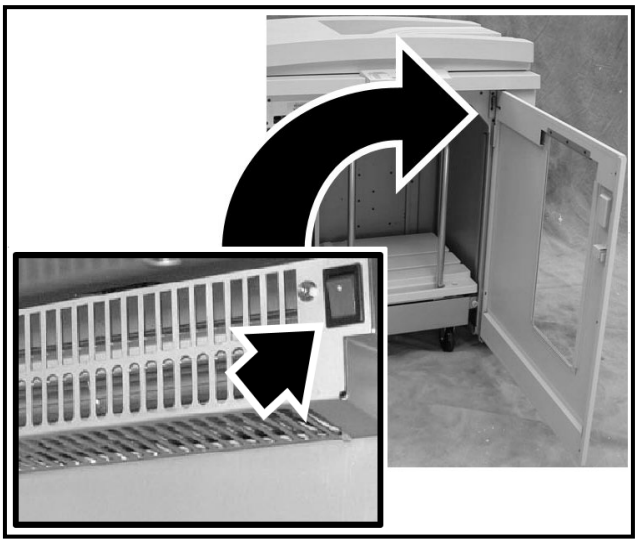

Figura 1 – Ubicación del interruptor de potencia del ventilador del EHCS